

# KLIX - 152 Planung


## Beispiel: Norm Sprothalle mit KLIX-152

L x B x H = 45 m x 27 m = 1.215 m<sup>2</sup> x 7 m = 8.505 m<sup>3</sup>

zugrundegelegte einzelne Bandlängen = 40 m

Hallen - Wärmebedarf: 60 kW

Heizmitteltemperaturen 80 / 65 / 20°C

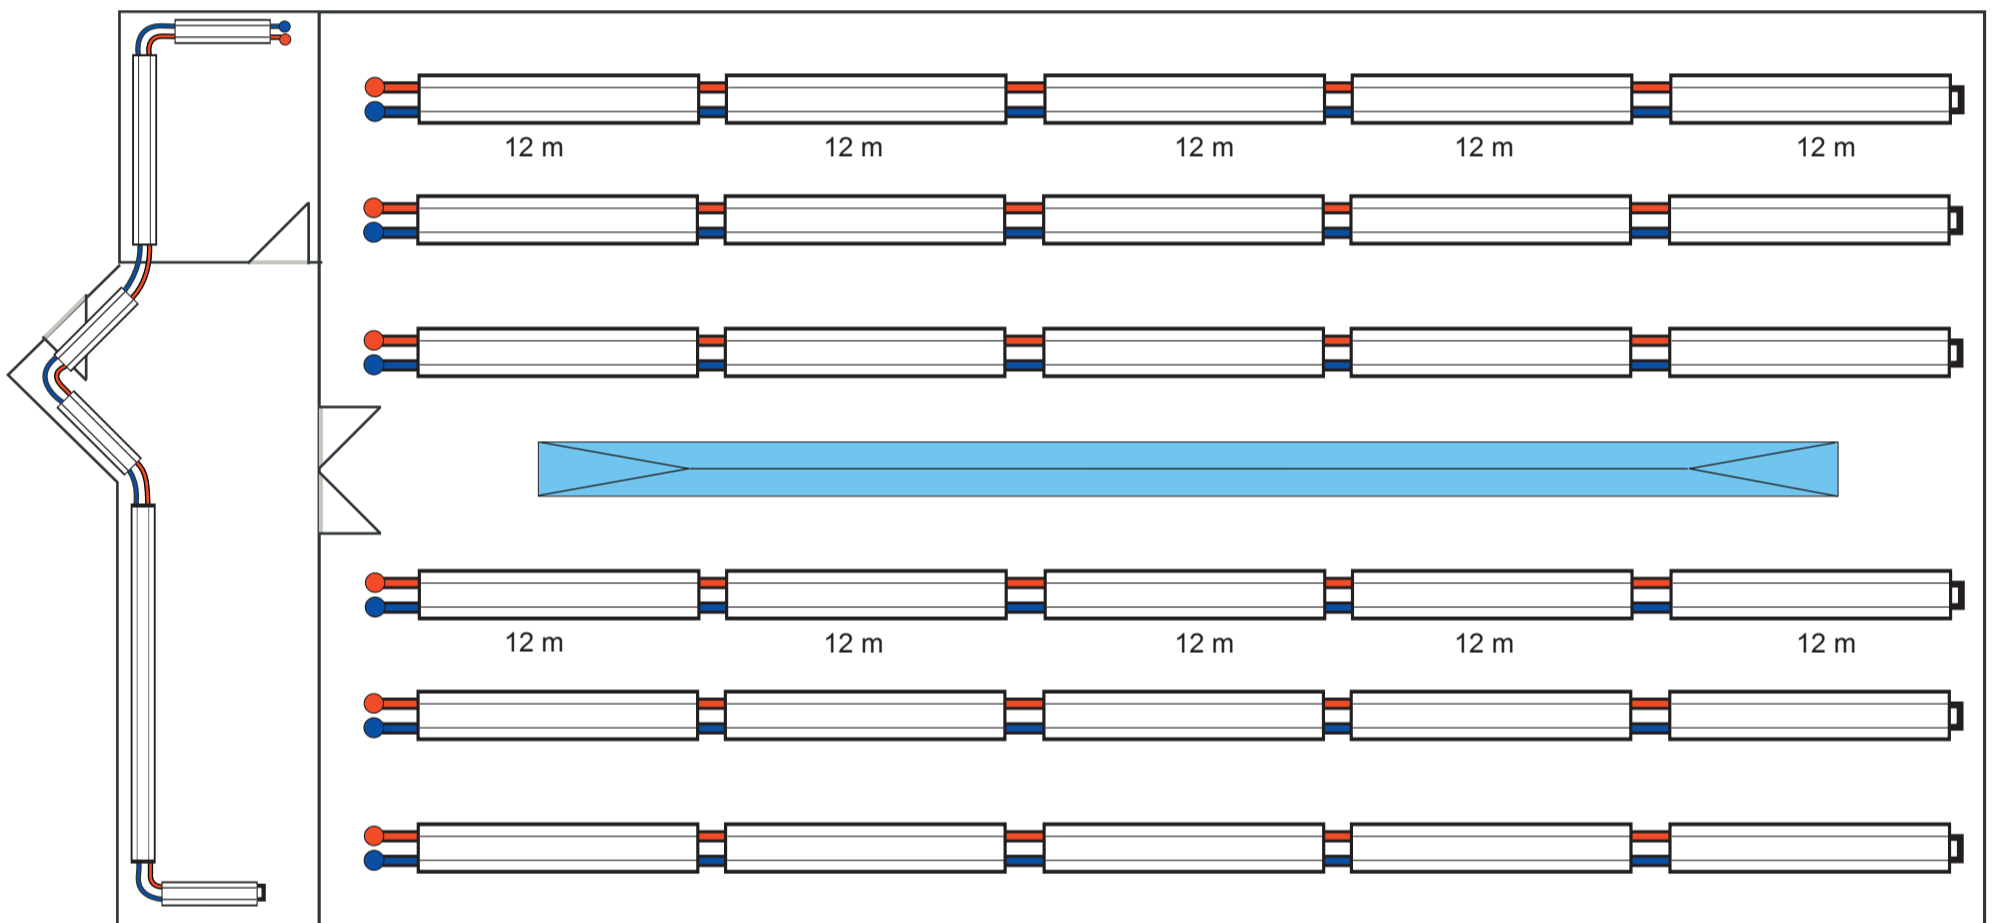

## Anschlussart gleichseitig 2 x 1/2 "

Geeignet ab 2,5 bis 10 m Raumhöhe. Für Sport- und Produktionshallen, Werkstätten und Autohäuser, Lager, Verkaufsräume und Büros

Prüfbericht Heizleistung 80 / 70 / 20 °C	DC 203 D16.1834	HLK Stuttgart
Prüfber. Ballwurfsicherheit	55150/903712-2/Sc/C	MPA Stuttgart
Prüfbericht Kühlleistung		

